

ชื่อลูกค้า : บริษัท เอ็กเซดี้ (ประเทศไทย) จำกัด
 ธุรกิจ : ผลิต Organic Clutch Kit
 ที่อยู่ : 700/316 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 ประเทศไทย
 ข้อมูลเบื้องต้น : ส่วนผลิต

ขนาดเครื่องปรับอากาศ : 120,000 BTUh ชนิด: Duct Type อุณหภูมิ: 25 °C



ผลการทดสอบ

ระยะเวลาทดสอบ	7+7	วัน
ก่อนติดตั้ง	11.102	kW-hr/hr
หลังติดตั้ง	5.962	kW-hr/hr
ลดลง	5.140	kW-hr/hr

ผลประหยัดเฉลี่ย

46.30%

ลดการใช้พลังงาน 38,488.32 kWh/ปี
 หรือ 153,953.28 บาท/ปี

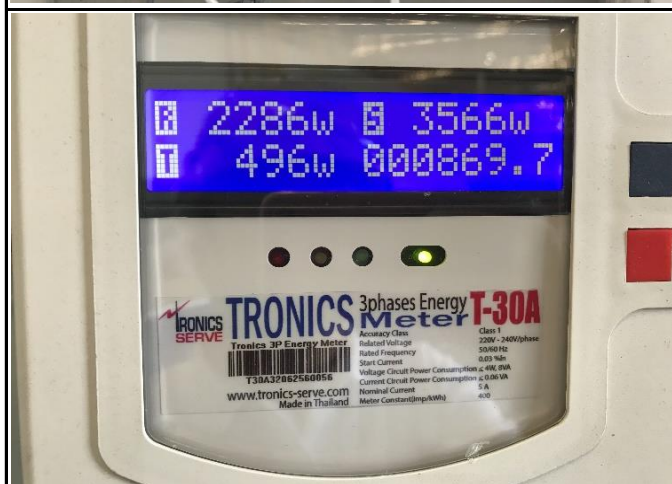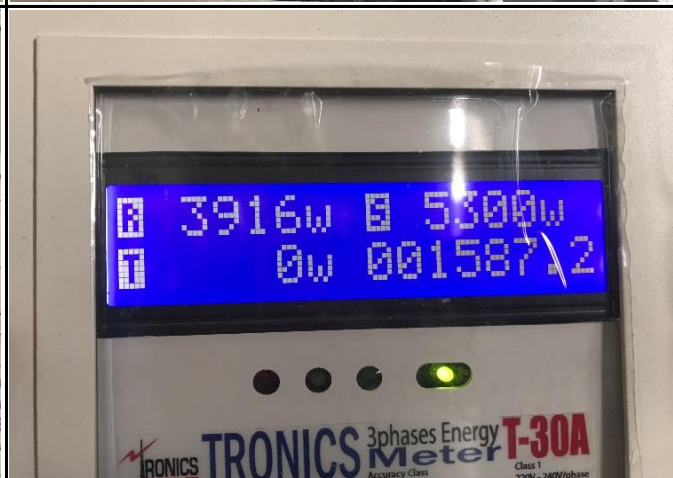

- ผลทดสอบความประหยัด (Minimum 15%)
☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
 หมายเหตุ _____
- ผลทดสอบความสบายผู้ใช้งาน
☐ ผ่าน ☒ ไม่ผ่าน
 หมายเหตุ รุ้สึกร้อนเวลาแอร์ตัดการทำงาน
- ผลการทดสอบการทำงานของเครื่องปรับอากาศ (ผลกระทบ = 0)
☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
 หมายเหตุ _____