

ชื่อลูกค้า : บริษัท นครหลวงอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
 ธุรกิจ : ผลิตเสื่อน้ำมันและผ้าพลาสติก
 ที่อยู่ : 103 ม.3 ถนนเศรษฐกิจ1 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ประเทศไทย 74130
 ข้อมูลเบื้องต้น : สำนักงานโรงงาน

ขนาดเครื่องปรับอากาศ : 60,000 BTU/h ชนิด: Ceiling Type อุณหภูมิ: 24 °C


ผลการทดสอบ

ระยะเวลาทดสอบ	7+2	วัน
ก่อนติดตั้ง	4,146.00	W-hr/hr
หลังติดตั้ง	3,234.00	W-hr/hr
ลดลง	912.00	W-hr/hr

ผลประหยัดเฉลี่ย

22.00%

ลดการใช้พลังงาน 2,736.00 kWh/ปี
 หรือ 10,944.00 บาท/ปี

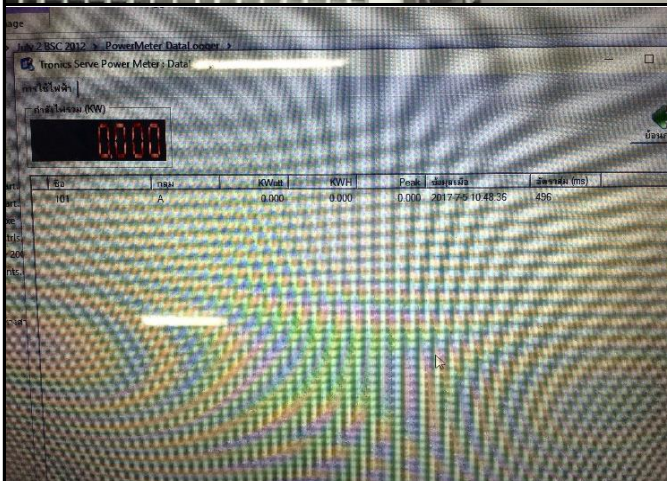

- ผลทดสอบความประหยัด (Minimum 15%)
☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
 หมายเหตุ _____
- ผลทดสอบความสบายผู้ใช้งาน
☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
 หมายเหตุ รู้สึกร้อนเวลาแอร์ตัดการทำงาน
- ผลการทดสอบการทำงานของเครื่องปรับอากาศ (ผลกระทบ = 0)
☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
 หมายเหตุ _____